


Kuva 4-4. YVA-menettelyssä arvioitavat hankkeen vaihtoehdot, sekä sähkönsiirron reittivaihtoehdot ja ulkoisen sähkönsiirron liityntäpisteet.

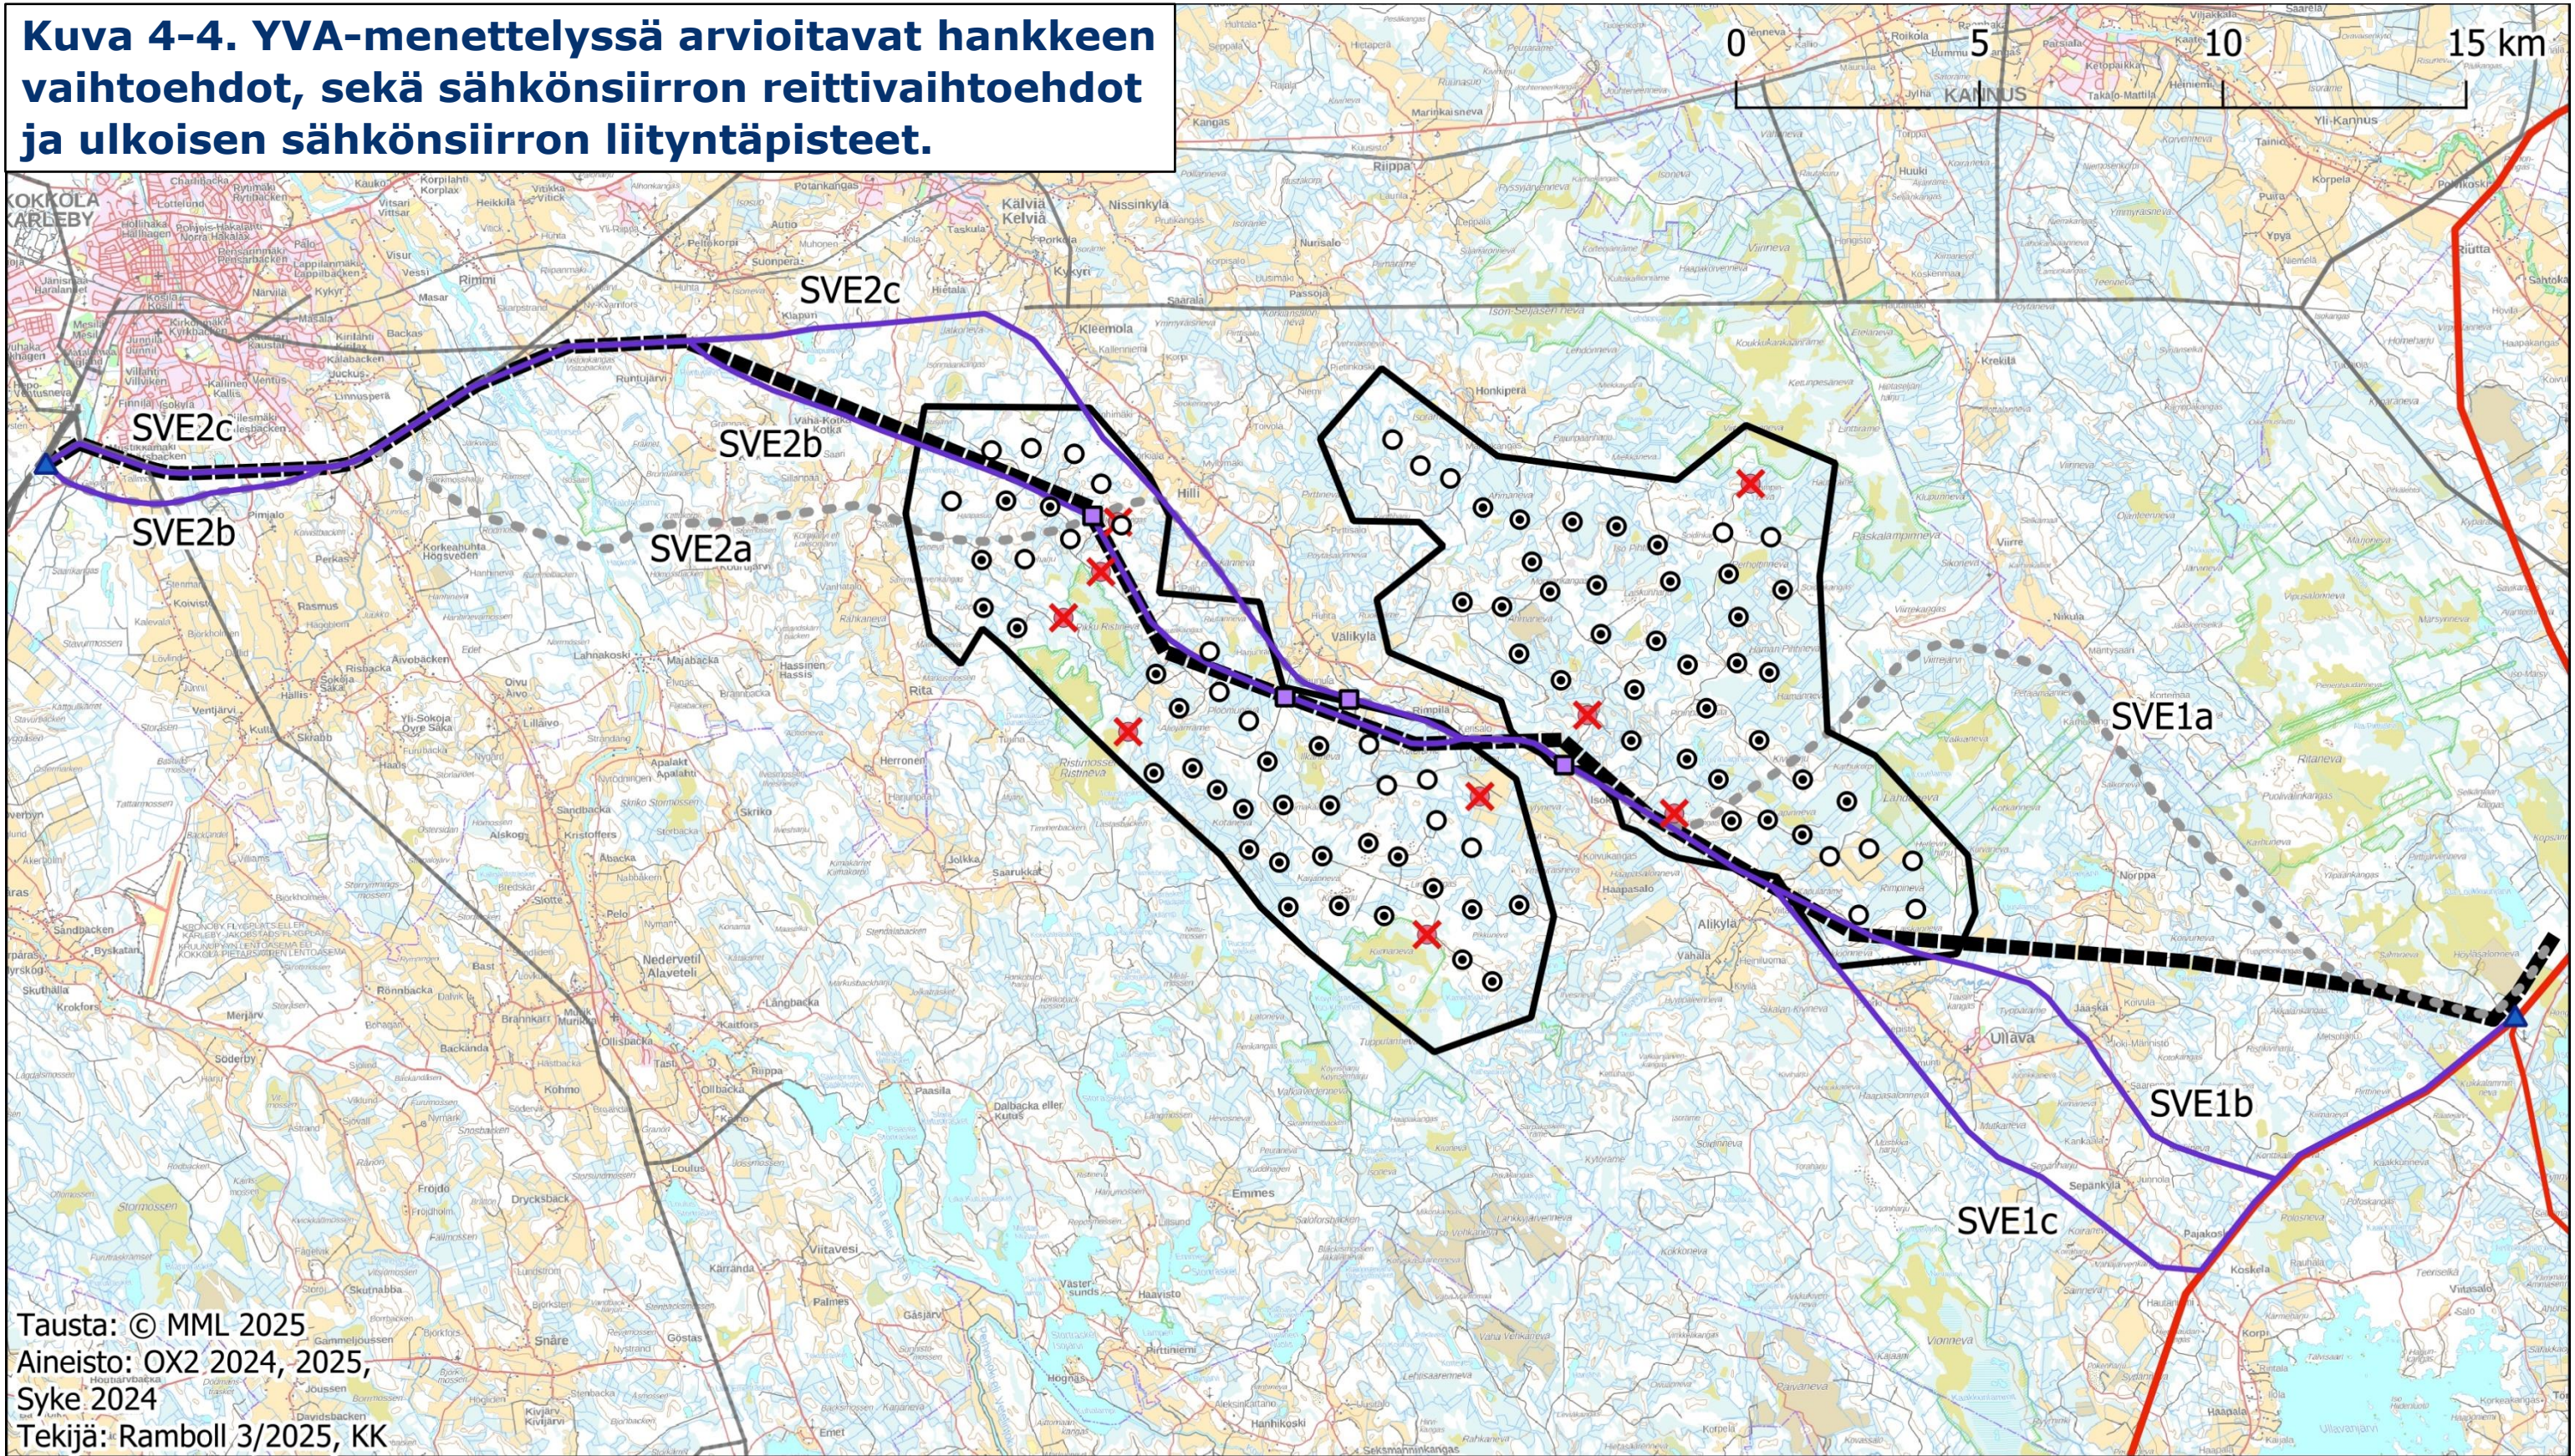

Tausta: © MML 2025
Aineisto: OX2 2024, 2025,
Syke 2024
Tekijä: Ramboll 3/2025, KK

Hanke

□ Hankealue

○ Hankevaihtoehto VE1 - 86 voimalaa

• Hankevaihtoehto VE2 - 60 voimalaa

■ Hankkeen sisäiset sähköasemavaihtoehdot

▲ Kantaverkon liityntäpisteet

— Hankkeen suunniteltu sähkönsiirto (vaihtoehdot SVE1b, SVE1c, SVE2b ja SVE2c)

Nykyiset ja suunnitellut sähkölinjat hankkeen ympäristössä

— Nykyiset suurjännitelinjat

— Fingridin suunniteltu voimalinja (Jylkkä-Alajärvi)

Suunnittelun aikana poistuneet hankkeen osat

✗ YVA-ohjelmavaiheen jälkeen poistetut voimalat

■ YVA-ohjelmavaiheen sähkönsiirron vaihtoehdot

--- YVA-selostuksen suunnittelussa poistetut sähkönsiirron vaihtoehdot